


GRUNNMYND VATNS OG FRÁRENNISLAGNA 1:50

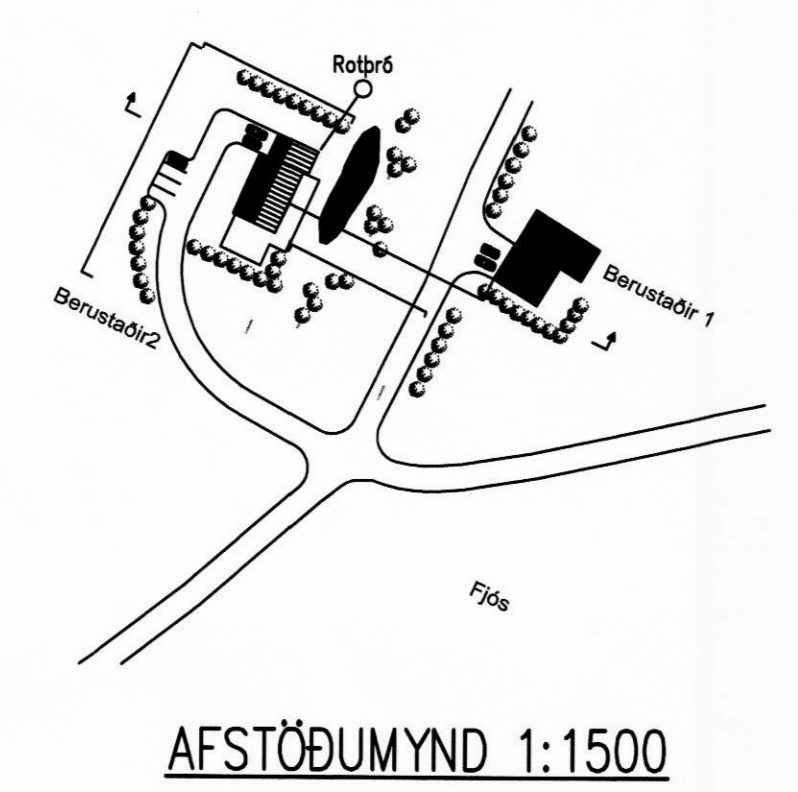


AFSTÖÐUMYND 1:1500

**TÁKN**

- Regnvatnslögn
- Skolplögn
- BR Brunnur á lögn
- HL Handlaug
- VS Vatnssalerni
- EV Eldhúsvaskur
- RV Ræstivaskur
- BK Baðkar
- SB Sturtubað
- GSN Gólfniðurfall 70 mm gegnumstreymis
- PN Þakniðurfall lagt í púkk
- ÞV Þvottavél
- GN Gólfniðurfall með þurrlökun
- K= 3,50 við stúta

**SKOLPLÖGN Í GRUNNI**

Skolplagnir í grunnni eru úr PVC-plastrípum með gúmmí þéttihringjum. Undir rípur skal leggja 150mm jöfnunarlag úr sandi sem þjappast vandlega. Hæð jöfnunarlags skal hafa belg rípnanna og skal taka úr fyrir múffum eftir þörfum. Lögnin skal vera bein milli stefnubreytinga. Eftir að rípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim og yfir með sandi. Þykkt sandlagsins skal vera minnsta kosti 200mm mælt á pípuhygg. Grunnlögn (uppbeygjur) að stútum tækja skal gera úr tveimur 45°-beygjum ásamt minnkun, ef með þarf þannig að stúthæð verði 200mm undir gólfyfirborði.

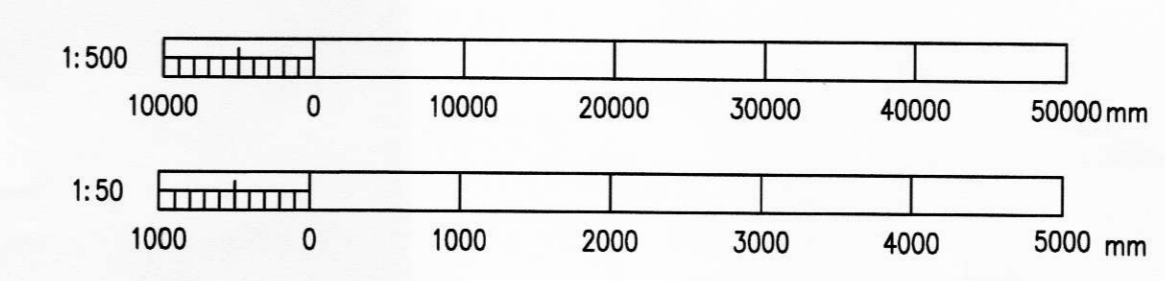

A	2007-03-06	VERKTEIKNING	JKH	BLÓ	ArG	
Ótg.	Dags.	Bræyting	Ha.	Yf.	Sp.	
<b>BERUSTADIR, ÁSAHREPPÍ</b>						
LAGNIR						
FRÁRENNSLI Í GRUNN						
GRUNNMYND OG SNIÐ						
<b>VST</b> Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf.						
Austurvegur 6, 800 Selfos, kt. 611276-0289						
Sími: 577 5016 Fax: 577 5010, vefvang: www.vst.is						
Hönnuð:	JKH	Tekni:	JKH/SSS	Miki:	BLÓ	
Samþykkt:					1/1500/50	
Eið: VST M. Ág. Gildni: 150773.CC60						
Töluskrá:	K:\2007\11\01\Teikn\lag\BER-2101-3.dwg				Blöðun:	A1
Dagur:	JANÚAR 2007	Nr:	2007.1101	2.101	A	
© ÖLL AFRIT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HEILTA Eða Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYRI HÖFUNDA						