
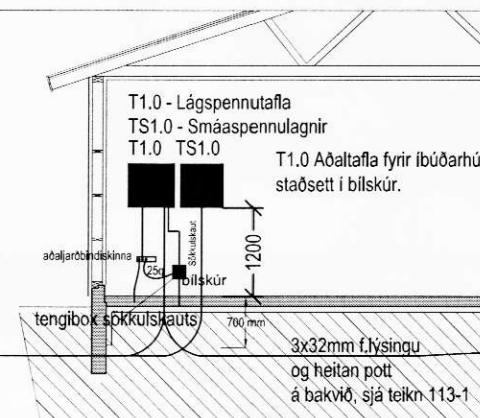
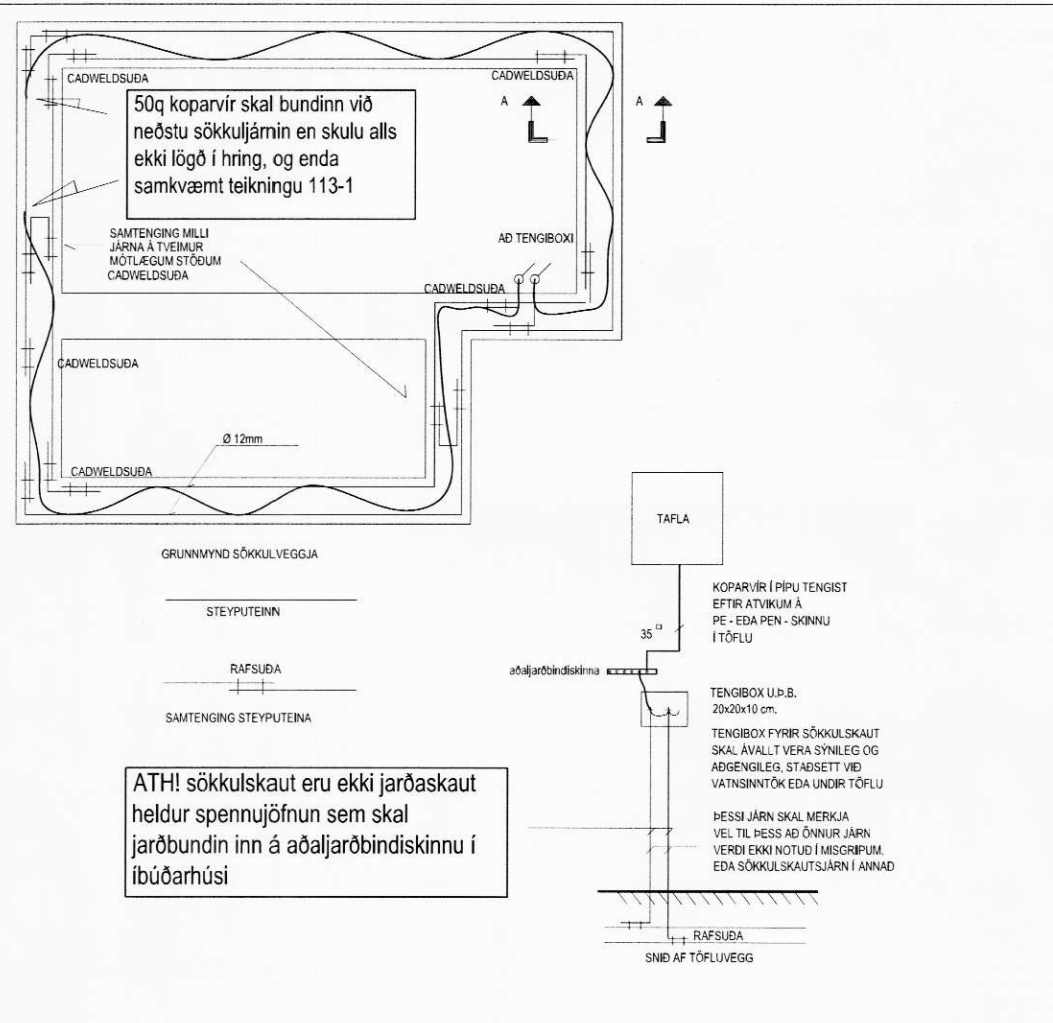


ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA

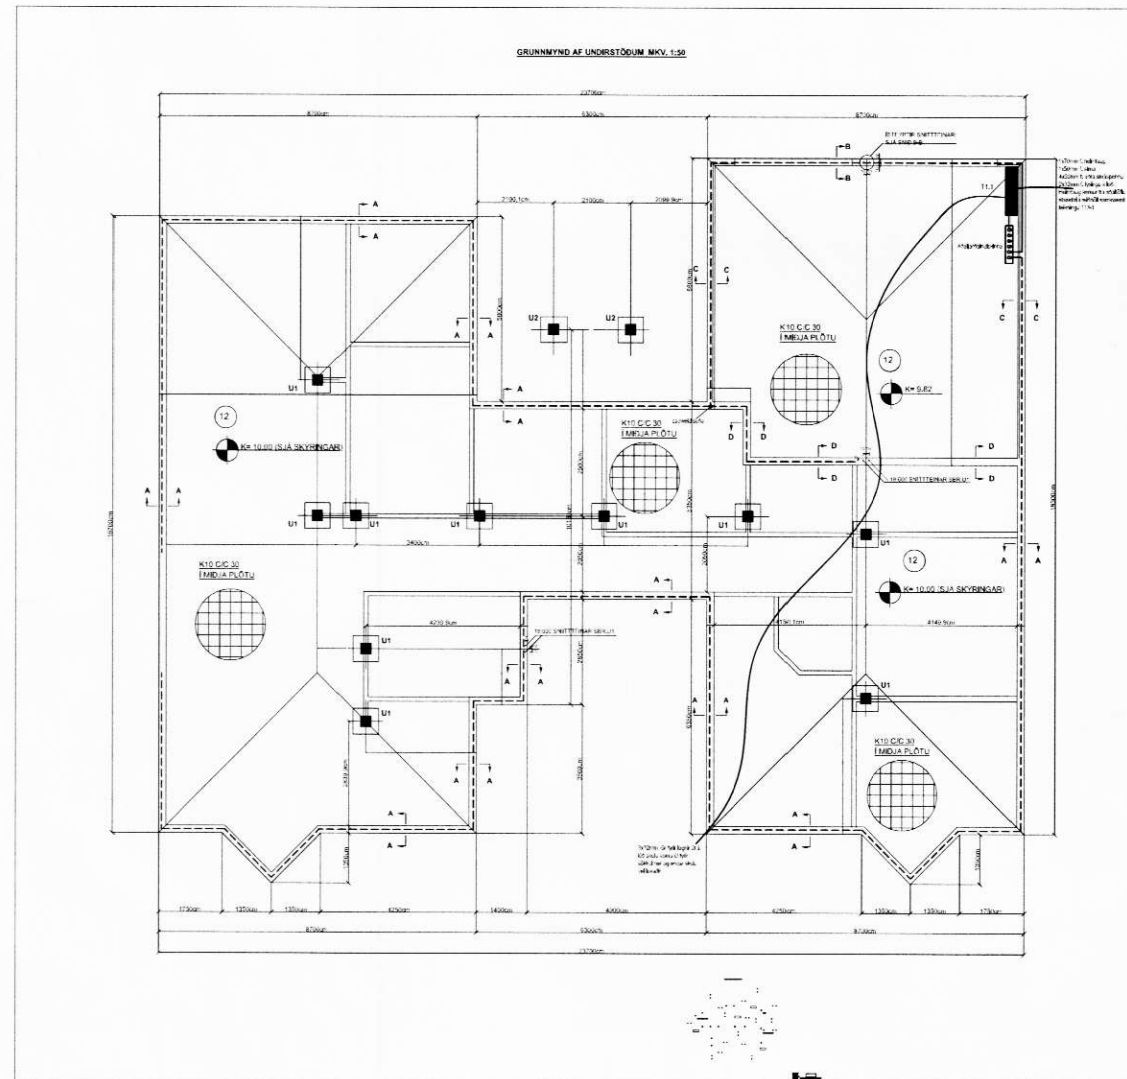

1x70mm
1x50mm
4x50mm ATH! loka skal öllum rörendum sem ekki eru nýtt í lagnir á milli húsana, sjá teikn 113-1
Heimtaug 3x35A frá aðaltöflu í skemmu

ATH! sökkulskaut er ekki jarðskaut!
Jarðskaut kemur ekki frá rafveitu!
Rafverktaki skal mæla staðsetningu jarðskauts (mæla jarðskautsviðnám) og ganga frá sérjarðskauti samkvæmt reglugerð

Breytingar	
Bláðstærð - A1	
TESLA ehf., Stórahjalla 19 200, Kópavogi	
Hönnuður	Svanbjörn Einarsson 698-2624 svanbjorn@internet.is kt.180265-3339
Samþykkt	
Verkhliuti	Reiðhöll og einbýlishús, Fákshólmur Rangárvöllum Rafagnir Jarðbindingar í sökkulum, Jarðskaut og snið
Arkitekt	
Verf. Nr.	8-06/30
Útg. Dags.	30.06.2008
Minn.	1:50
Bls.	113-2
A	