

Malargólf


Malargólf

Malargólf

Plata steypist 160 mm þykk og járnbandist K10#200

Skýringar.
 Grafa skal fyrir sökklum niður á burðarhæfan jarðveg þannig að hæð sökkuls undir plötu sé minnst 900 mm. Platan skal steypst 160 mm þykk og járnbandist með K10 #200 að neðan. Platan skal slípuð minnst 4 umferðir þannig að réttur halli fáiast að niðurföllum.
 Álag á grunn er um 0.228 MN/m². Þjöppunarkrafa E2>100 MPa, E2/E1 < 2.8.
 Steinsteypa, sjá EN 206; skal minnst vera C25 með sementsmagni 300 kg/ m³, v/s tölu <0.55og loftinnihaldi 5.5%. Lágmarks steypuhula á járn er 30 mm. Bendistál er minnst Ks410.
 Í malargólfum er sérstakt malarefni fyrir reiðhallir.

Lárðu járn í þvervegnum heglar 400 mm út í sökkulveggin

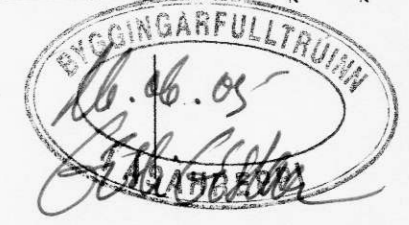

Verk. 588 - 01 Litland, Ásahreppi

Teikning: Sökkull á Hesthúsi

Mál: 1:50
Dags: 23.05.05

Guðmundur Gunnarsson
 byggingaverkfræðingur
 Langagerði 15
 108 Reykjavík
 sími/fax 5888786
 GSM 897 8786
 kt. 010754-5939
 netfang noinoi@simnet.is