


Skýringar.
 Slöngur eru PEX 20x2.0 mm með súrefniskápu t.d. gerð Rehau
 Bili á milli slangna 200 mm og skal þeim fest á þar til gerðar festingar..
 Dýpt á lagnir er 40 mm. Allur stýribúnaður er að gerðinni Danfoss. Deiligrind Danfoss
 Manifold CFD er 1 1/4" á fram og bakrás með 8 tengistútum. Á framrás er stilliloki en á
 bakrás er hitastýrðir lokar ABNR-NC
 Í hverju svæði er þráðlaus hitanemi CFR ca. 1.5 m yfir gólfu sem vinnur saman með
 stjórmbúnaði CFM og CFS sem er staðsett í deiligrind.
 Allur frágangur skal gerður í fullu samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.
 Sjá einnig Rb blað Rb.(53).010

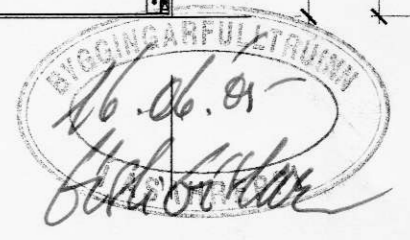

Verk. 588 - 20 Litlaland, Ásahreppi

Teikning: Gólfiti og fráveita í hesthús
 Mál: 1:50
 Dags: 23.05.05

Guðmundur Gunnarsson
 byggingaverkfræðingur
 Langagerði 15
 108 Reykjavík
 sími/fax 5888786
 GSM 897 8786
 kt. 010754-5939
 netfang noinoi@simnet.is

110 PVC rör lögð með halla 10 mm/m að rotþró Undir neðri brún sökkuls

110 PVC drenrör lögð með halla 10 mm/m að rotþró

75 mm einangrun undir gólfu í kaffistofu anddyri og snyrtingu.

Snið í gólf 1:20