

MÖTTEKID  
22. MAÍ 2008

*Reinert*

ALMENNAR SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR (HÖNNUNARGILDI ÁLAGS)

SNJÖR:	ÁLAGSSVÆÐI 1	1.0 KN/m <sup>2</sup>
VINDUR:	z <sub>ref</sub> = 7.5 m	1.76 KN/m <sup>2</sup>
NOTALAG:	PLÖTUR	4.0 KN/m <sup>2</sup>
EIGINYNGD:	- ÞAK	0.7 KN/m <sup>2</sup>
	- STEYPA	25 KN/m <sup>3</sup>

HÚSBYGGING Í FLOKKI -C-  
(SAMKVÆMT 128.1 GREIN Í BYGGINGARREGLUGERÐ nr. 441/1998)

TÁKN Á TEIKNINGUM

0,00 HÆÐ BYGGINGARHLUTA Í SNIDI (m)

10,00 HÆÐ BYGGINGARHLUTA Í PLANMYND (m)

SNID: NÚMÉR SNIDS

DEILI: NÚMÉR DEILIS

X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID  
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

STEINSTEYPA  
STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT Í m<sup>3</sup>.  
LOFTINNHALD STEYPU : 6-8 %  
V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55  
SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm  
MESTA STEINASTÆRD : 32 mm

TITRA SKAL ALLA STEYPU.  
STEYPUJULA Á JÄRNUM  
GILDIR EIGA VIÐ UM VENJULEGAR AÐSTÆDUR, EF ANNAD ER EKKI SYNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

INNANHÚSS	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLUR
15	20	20	20	20
UTANHÚSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNIG:  
C1 ≥ 1.5xd

STEYPUSTYRKJURSTÁL


STÁLGEÐI:  
K - KAMBSTÁL f<sub>yk</sub> = 500 Mpa

BEYGING STÁLS  
d = ALLIR SVERLEIKAR



SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:  
ÞVERMÁL STÁLS, d í mm : 10 12 16  
SKEYTILENGD í mm : 500 600 800

JÄRNBENDING  
FRAGANGUR JÄRNBENDINGAR - ALMENN  
JÄRN VÍXLEGGIST SKEYTILENGD (S) UT FYRIR HORN.

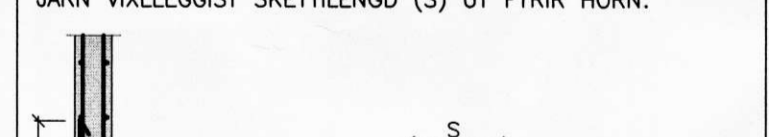

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	22.12.2008	TET	FRUMÚTGÁFA
U2	10.01.2008	TET	SÖKKLI BREYTT Í SAMRÆMI VIÐ BREYTTA AÐALTEIKNINGU



LYNGHOLT

BURÐARVIRKI	MKE:
GRUNNMYND SÖKKULS/PLÖTU	MKE: 1:50
SKÝRINGAR	MKE:
HNAMND: T. ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ: HELGI BÄRDARSON
VERKNUMER: 06105	SÖKKUMFRN: 06105-120-U1
DAGSETNING: 10.01.2008	TEIKNING NÚMÉR: 120

