



7409

Syðri Hamrar 1 Ásahreppi Raflagnir

MÓTTEKIÐ
04. DES. 2009
Þórunn Þórunn

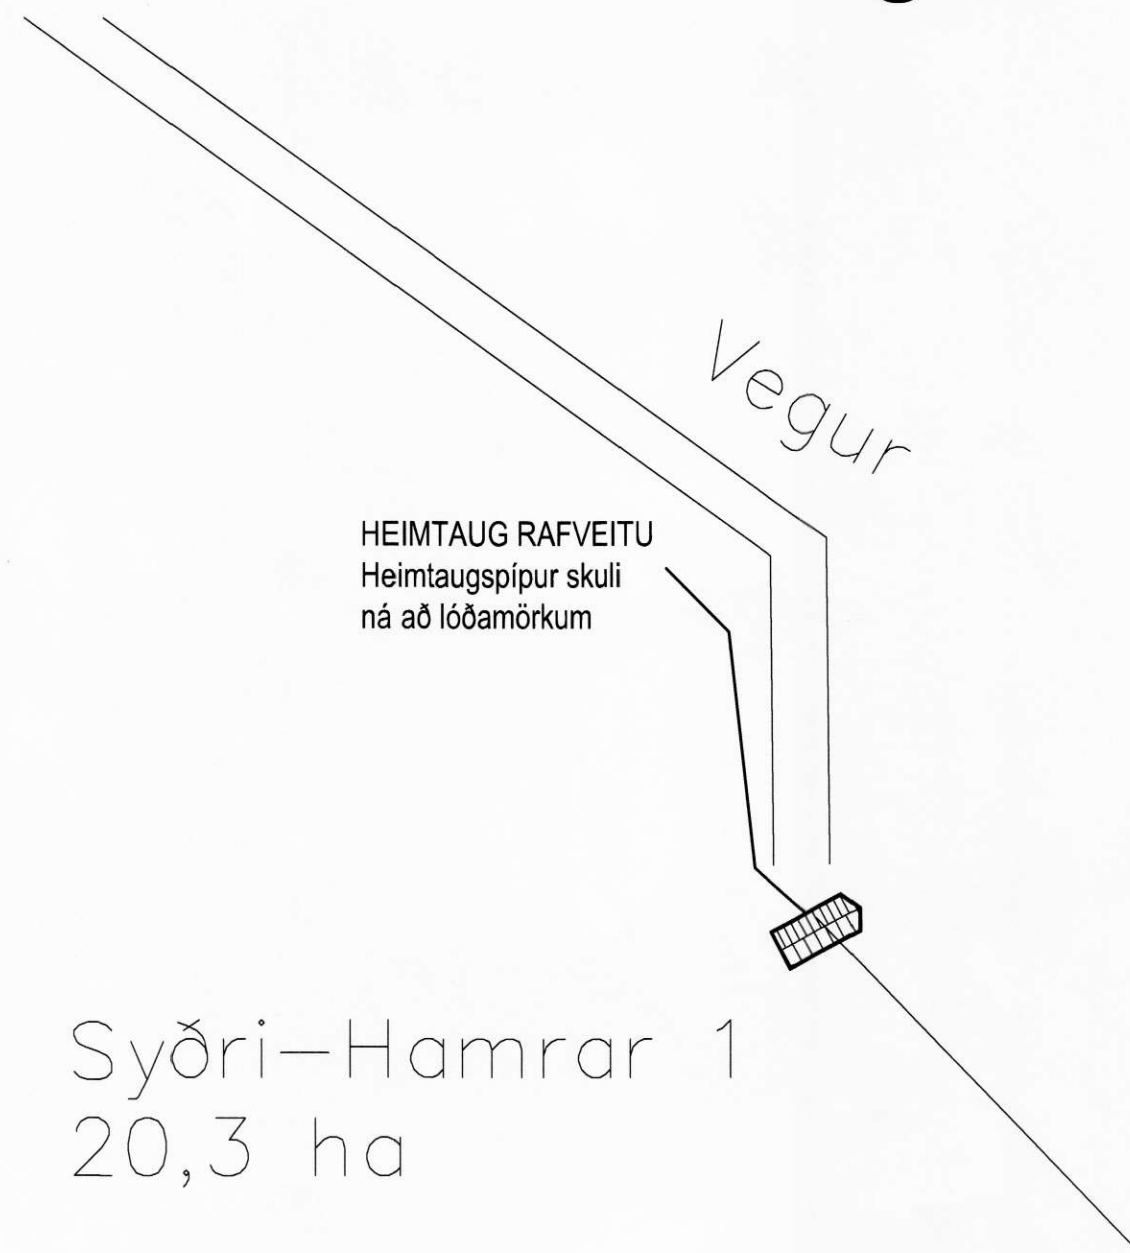

HEIMTAUG RAFVEITU
Heimtaugspípur skuli
ná að lóðamörkum

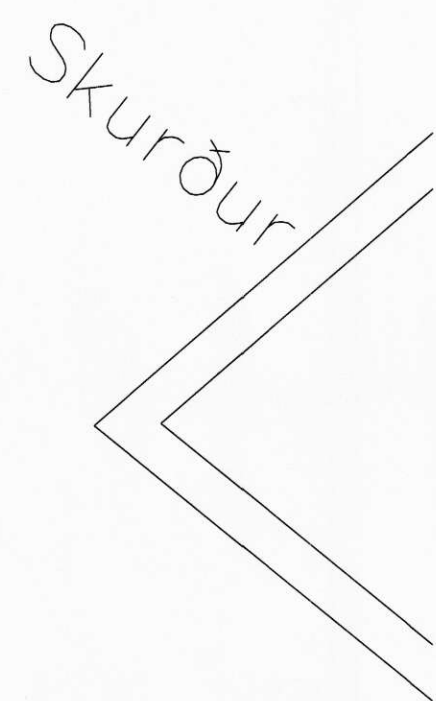

Skýringar:

Raflagnir séu 16mm plaströr og ídreginn 3x1,5q
ídráttarvír. Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi
við töfluteikningar. Hæð tengla fyrir rafmagn og
loftnet sé 20cm. Hæð tengla í eldhúsi sé 110cm.
Hæð rofa sé 110cm. Tilgreind mál eru miðuð við
frágengin gólf og miðju hvers tengistaðar. Allar
máltökur miðast við málsettar byggingarteikningar.
Þessar skýringar gilda ef ekki er annars getið á
teikningu.

Syðri-Hamrar 1
20,3 ha

Breytingar:		Dagsetn:	13.08.2007	Ógurhvarf 8 203 Kópavogi rafmiðlun @ rafmiðlun.is	Verkefni:	Raflagnir í sumarhús		Mkv.:	1 : 1000	Tölvuhelti:
1		Teiknað:	Örvar Jónsson	kt.460896-2239	www.rafmiðlun.is			Verkhliut:		
2		Hannað:	Rafmiðlun			Staður:		Forsíða, afstöðumynd		
3		Yfirfarið:	Rafmiðlun			Syðri Hamrar 1, Ásahreppi		Samræmingarhönnuður:		
4		Samþykkt:	<i>Þórunn</i>	kt:1607663449	Sími: +354 5403500	Fax: +354 5403501				