



**Neysluvatnslagnir. Grunnmynd: 1:50**

**Neysluvatnslagnir. Skýringar**

Neysluvatnslagnir eru PEX-lagnir 18x2,5 í ídráttarröri 34/29. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þjár festingar við beygjur. Beygjuradís skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Gæta skal þess að óhreinindi komist ekki milli ytrarörs og innrarörs. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

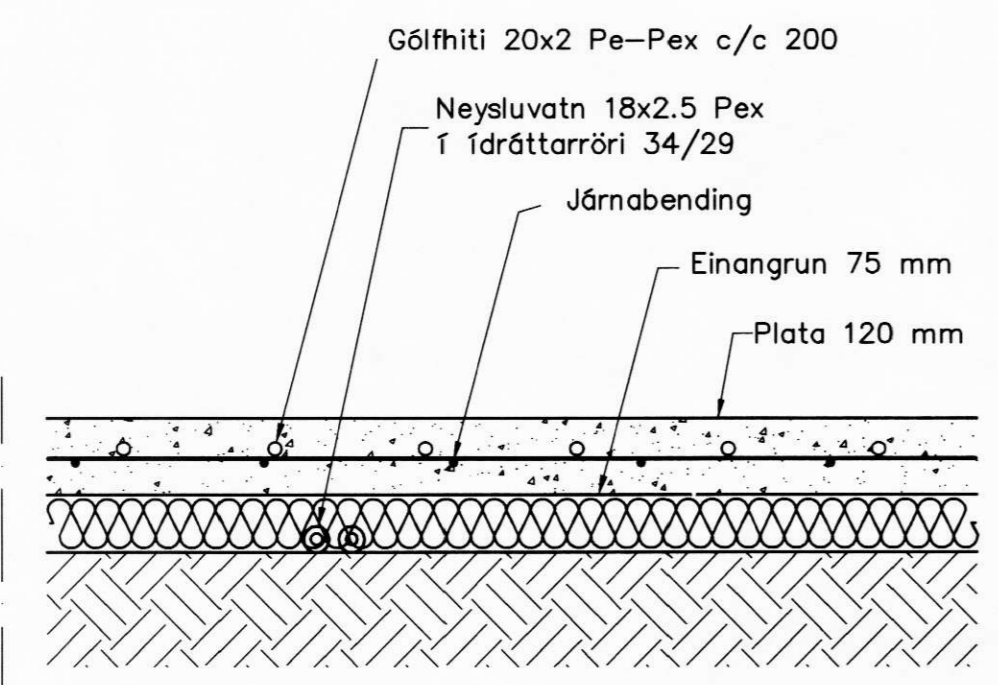

**Hita- og vatnslagnir. Snið í botnplötu, 1:10**

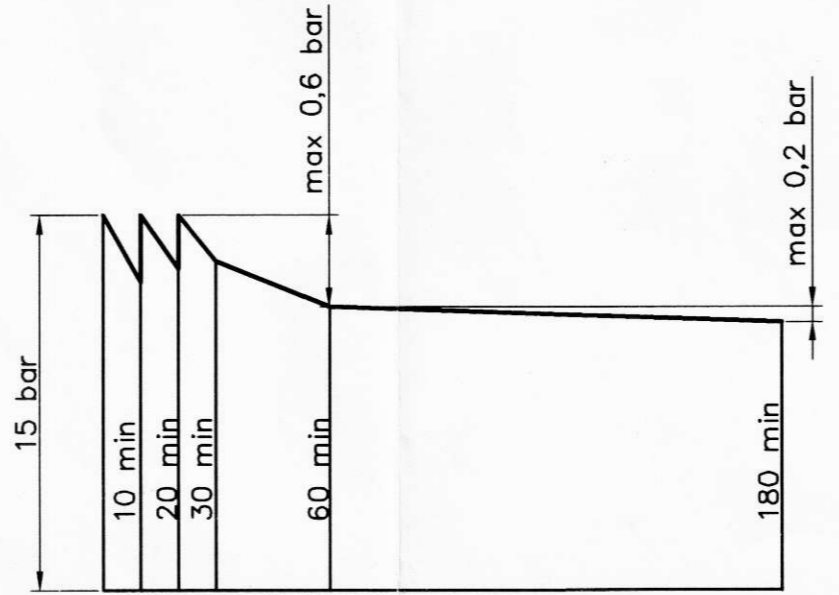

Þrýstiprófun á neysluvatnslögnum línurit

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@isl.is		Staður <b>Þjórsártún Ásahreppi</b>	
		Skýring <b>Neysluvatnslagnir</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
	1:50	1.8.00	25-06
			Teikn.nr. 2-02