


Hitalagnir, Grunnmynd: 1:50

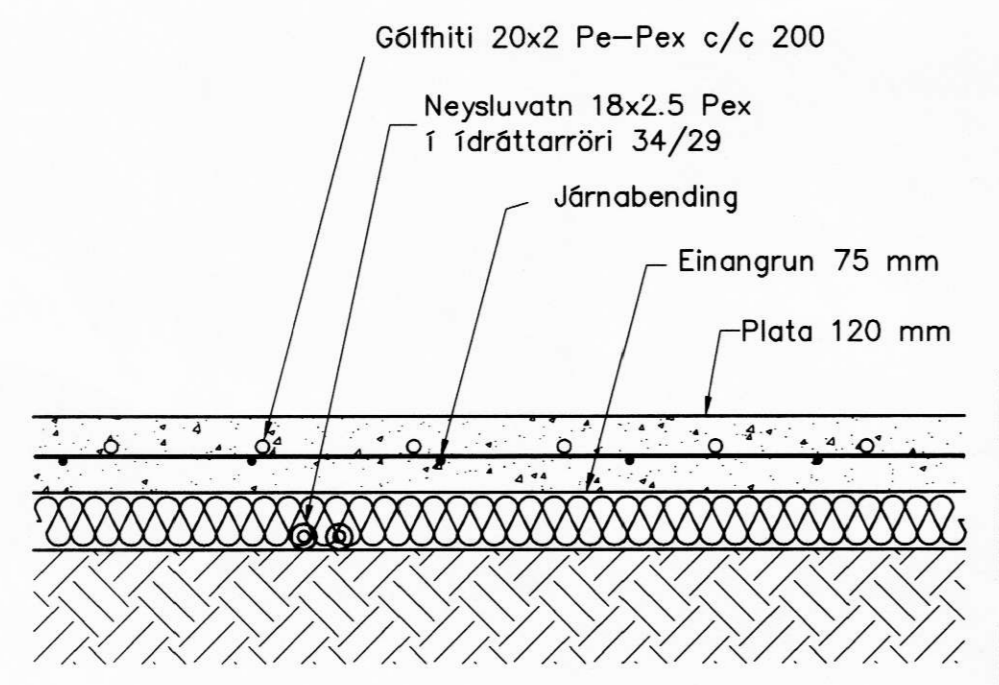

Hita- og vatnslagnir, Snið í botnplötu, 1:10

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagnir eru 16x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1–1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradýs skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@isl.is		Staður Þjórsártún Ásahreppi Skýring Hitalagnir, Grunnmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	1. 8. 06	25-06 / 2-03